




COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE

Avenida Guido Della Togna, 784 - Jardim Aeroporto
PABX (17) 3542-1208 / Plantão 0800774-1401
NOVO HORIZONTE/SP - CEP 14.962-400
e-mail: cernhe@cernhe.com.br

AFASTAMENTOS MÍNIMOS ENTRE CONDUTORES AO SOLO

DISTÂNCIAS EM MILÍMETRO

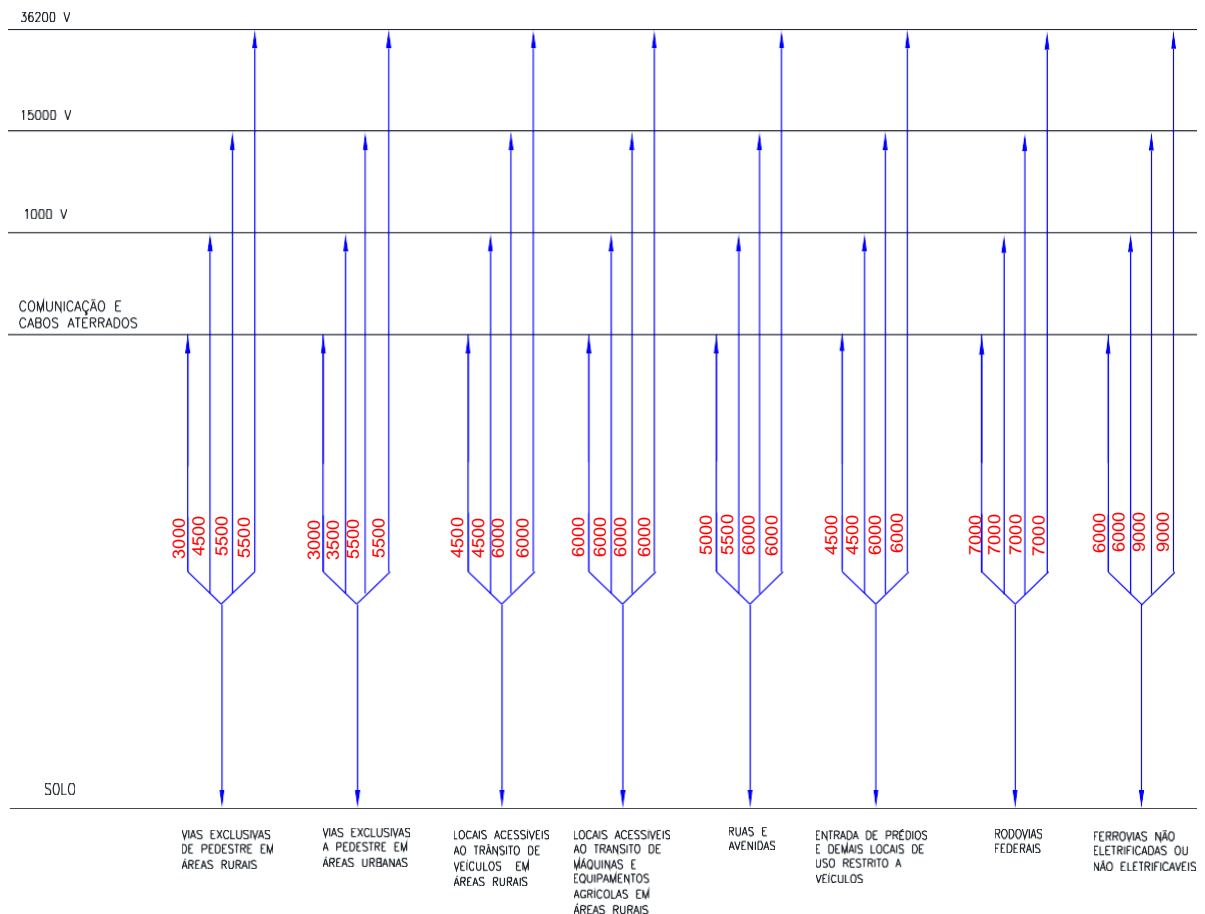

NOTAS:

1. Os valores indicados são para o circuito mais próximo ao solo na condição de flecha máxima. Em caso de mais de um circuito devem ser mantidos os afastamentos mínimo do solo;
2. Em ferrovias elétricas ou eletrificáveis, a distância mínima do condutor ao boleto dos trilhos é de 12m para tensões até 36.2KV, conforme ABNT NBR 14165;
3. Para tensões superiores a 36.2kv, consultar a ABNT NBR 5422;
4. Em rodovias estaduais, a distância mínima do condutor ao solo deve obedecer a legislação específica do órgão estadual. Na falta de regulamentação estadual, obedecer aos valores que constam neste desenho.