


POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE SINGELO

RELAÇÃO DE MATERIAIS

LEGENDA	
1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 11m/600 daN
2	CRUZETA DE CONCRETO 90mmx90mmx2000mm
3	MÃO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 619mm
4	PORCA OLHAL GALVANIZADA
5	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM - CLASSE 15KV
6	MANILHA SAPATILHA
7	ALÇA PRÉ FORMADA DE ALUMÍNIO PARA CABO NÚ DE ALUMÍNIO BITOLA # 2 CAA AWG
8	CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR
9	CABO COBERTO - XLPE - 15KV- BITOLA # 16mm²
10	PARA RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUIÇÃO - 12KV / 10kA
11	FIO DE AÇO COBREADO NÚ # 16mm² - ATERRAMENTO DOS PÁRA-RAIOS
12	CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMERICA 15KV 300A
13	ELO FUSIVEL 6K - CLASSE 15KV
14	PROTECTOR DE BUCHA PARA O TRANSFORMADOR E PÁRA-RAIO EM POLIETILENO 15KV
15	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5kVA, ISOLADOR A ÓLEO, 13,8KV-380/220V
16	SUPORTE DUPLO GALVANIZADO PARA SUPORTE DO TRANSFORMADOR
17	CABEÇOTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE 4" (100mm) - NBR-5624
18	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE 4" (100mm) - NBR-5624
19	LUVIA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE DE 4" (100mm) - NBR-5624
20	CURVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE DE 4" (100mm)X90° - NBR-5624
21	HASTE DE ATERRAMENTO COBREDA TIPO COPPERWELD DE Ø16mm(5/8") x 2400mm
22	GRAMPO DUPLO PARA ATERRAMENTO TIPO GTDU
23	CABO DE COBRE NU RIGIDO 50mm²
24	ALVENARIA PARA A INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DA CERNHE
25	PLACA DE ADVERTÊNCIA - CONF. NORMA CERNHE
26	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 5 VOLTAS EM TORNO DO POSTE OU FITA DE AÇO INOX 19mm
27	REQUADRO METÁLICO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO (DUAS FOLHAS)
28	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA GALVANIZADA 1x1 - PESADA
29	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA 76x79mm

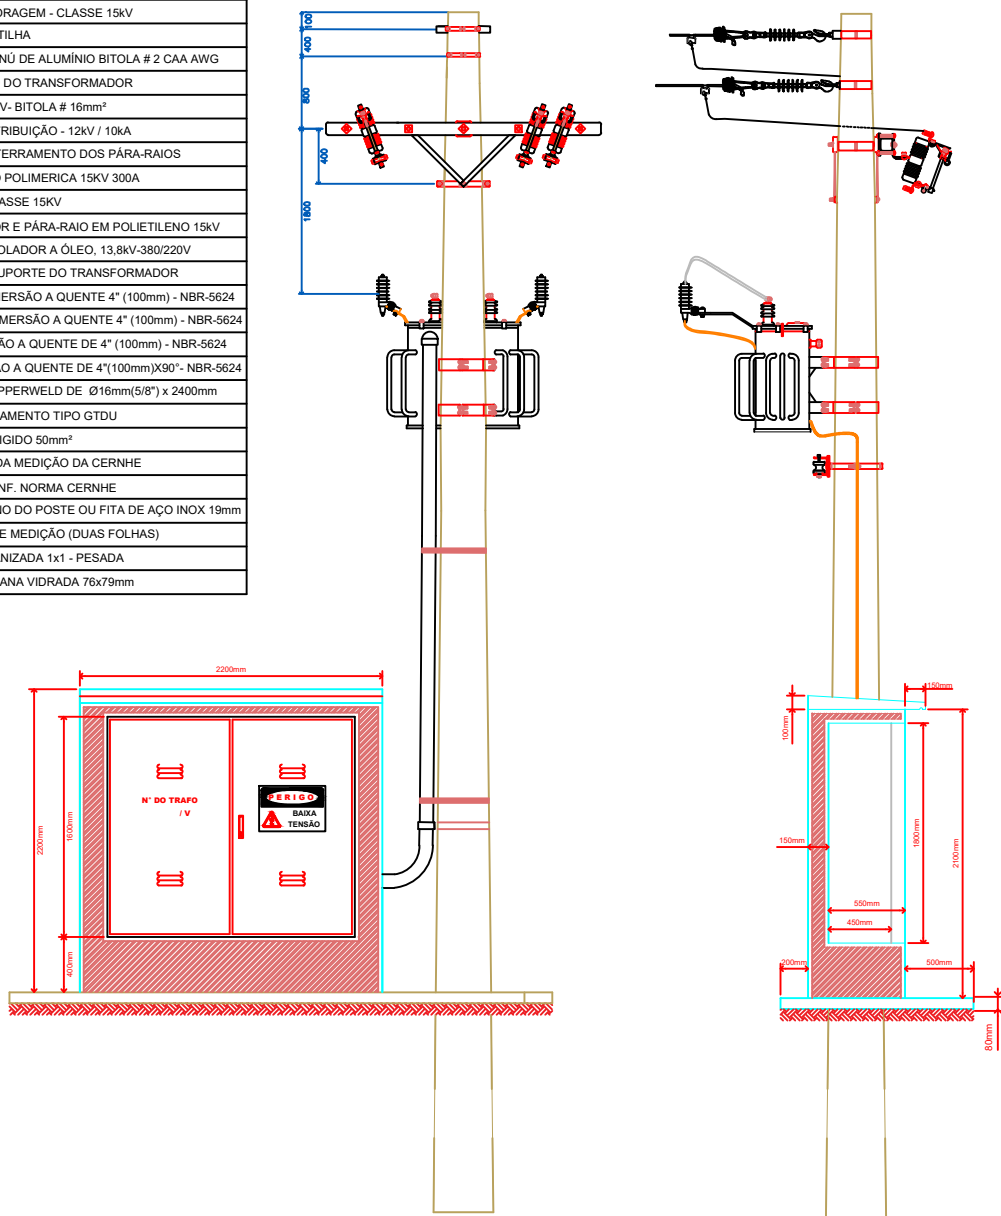

CERNHE
 CONSUMIDOR ATENDIDO COM TRANSFORMADOR PRÓPRIO
 MAIOR OU IGUAL A 112,5 KVA

FOLHA:

31